


(2) メータユニットサイズ

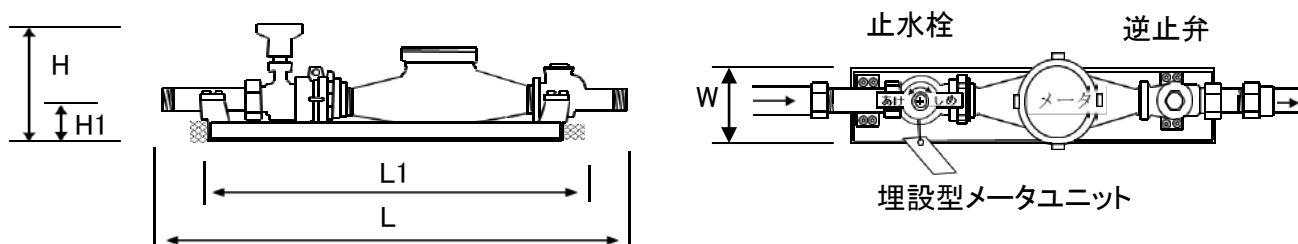


単位 mm

φ13	(株)タブチ	(株)日邦バルブ	前澤給装工業(株)	前田バルブ工業(株)
L	382.0	410.0	380.0	380.0
L 1	224.0	285.5	315.0	315.0
H	137.0	136.0	132.0	132.0
H 1	52.0	47.5	45.0	45.0
W	100.0	88.5	90.0	90.0
φ20×φ13	(株)タブチ	(株)日邦バルブ	前澤給装工業(株)	前田バルブ工業(株)
L	382.0	410.0	380.0	380.0
L 1	224.0	285.5	315.0	315.0
H	137.0	136.0	132.0	132.0
H 1	52.0	43.5	45.0	45.0
W	100.0	88.5	90.0	90.0
φ20	(株)タブチ	(株)日邦バルブ	前澤給装工業(株)	前田バルブ工業(株)
L	510.0	500.0	510.0	510.0
L 1	318.0	384.0	418.0	418.0
H	140.0	138.0	150.0	150.0
H 1	52.0	47.5	53.0	53.0
W	110.0	108.0	114.0	114.0
φ25	(株)タブチ	(株)日邦バルブ	前澤給装工業(株)	前田バルブ工業(株)
L	600.0	600.0	600.0	600.0
L 1	361.0	434.5	488.0	488.0
H	148.0	153.0	162.0	162.0
H 1	57.0	52.5	55.0	55.0
W	119.0	123.0	120.0	120.0

(3) メータユニットの取扱い

量水器ボックス内部 (φ20)

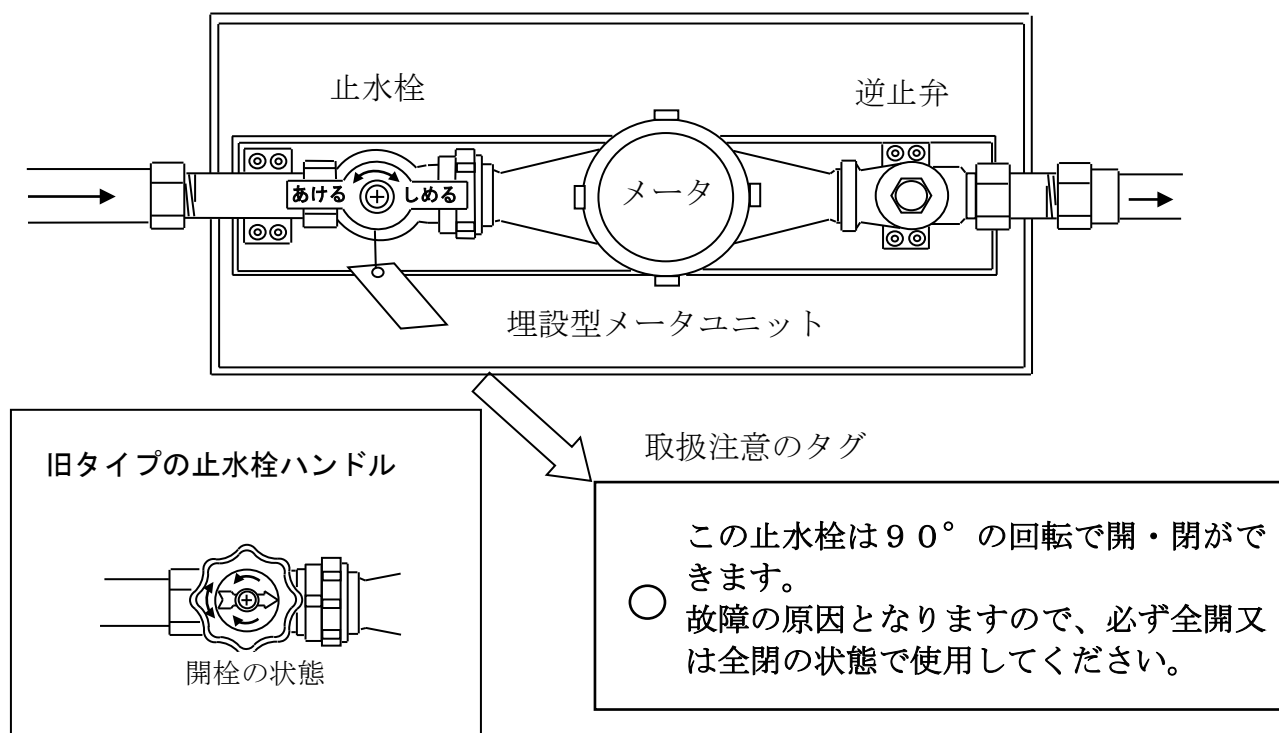

止水栓は全開の状態で使用し、水量調整などでの中間開度の使用は行わない。
中間開度で長期間使用すると、止水栓のボール部が磨り減り止水できなくなることがあるため。

